


Схема централизованного теплоснабжения г. Кудымкара. Кудымкарского муниципального округа Пермского края.  
Зона действия Котельной №12 МКР.



Условные обозначения:

- - тепловые сети двухтрубные подземные;
- - тепловые сети двухтрубные надземные;

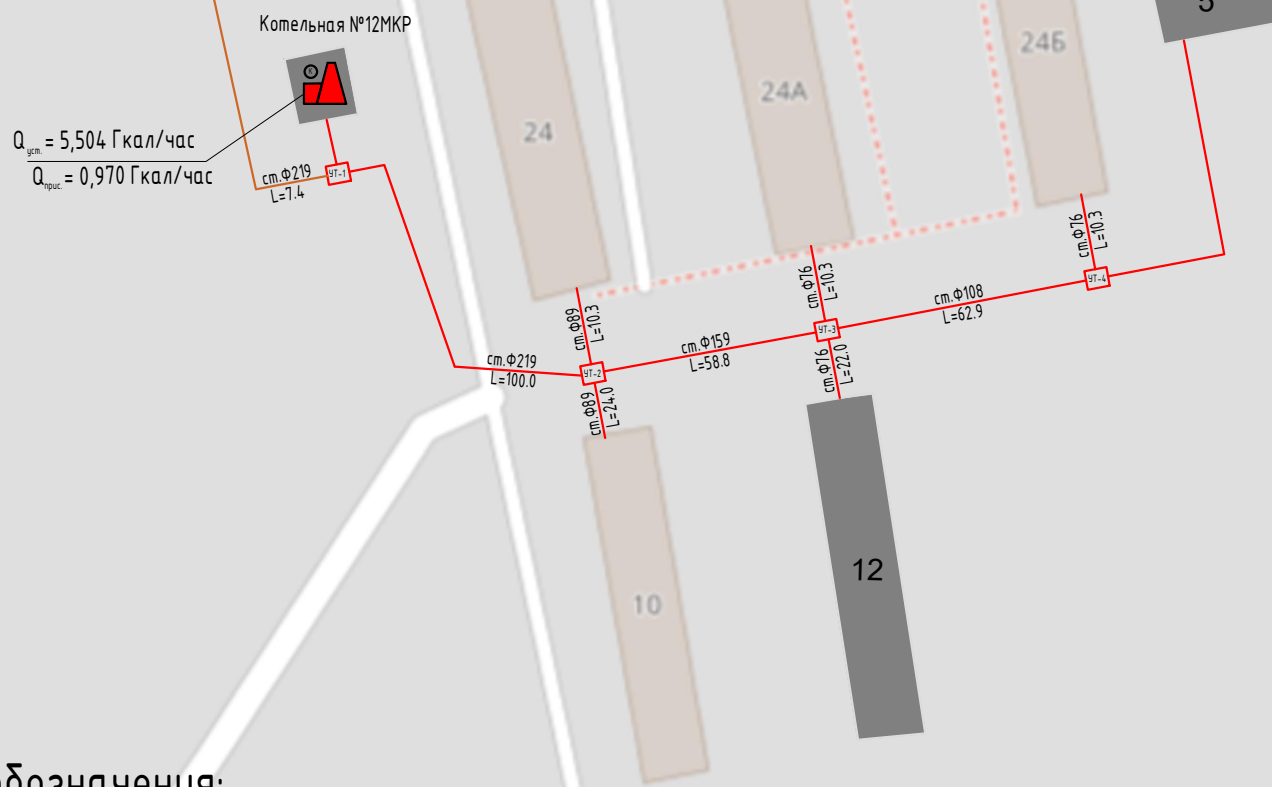

- котельная, её мощность;



- узел трубопровода в камере;

ст. Ф76 L=100.0 - материал, диаметр и длина подающего и обратного трубопровода;

$Q_{\text{уст.}}$  - установленная мощность котельной, Гкал/час;

$Q_{\text{прис.}}$  - присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час;